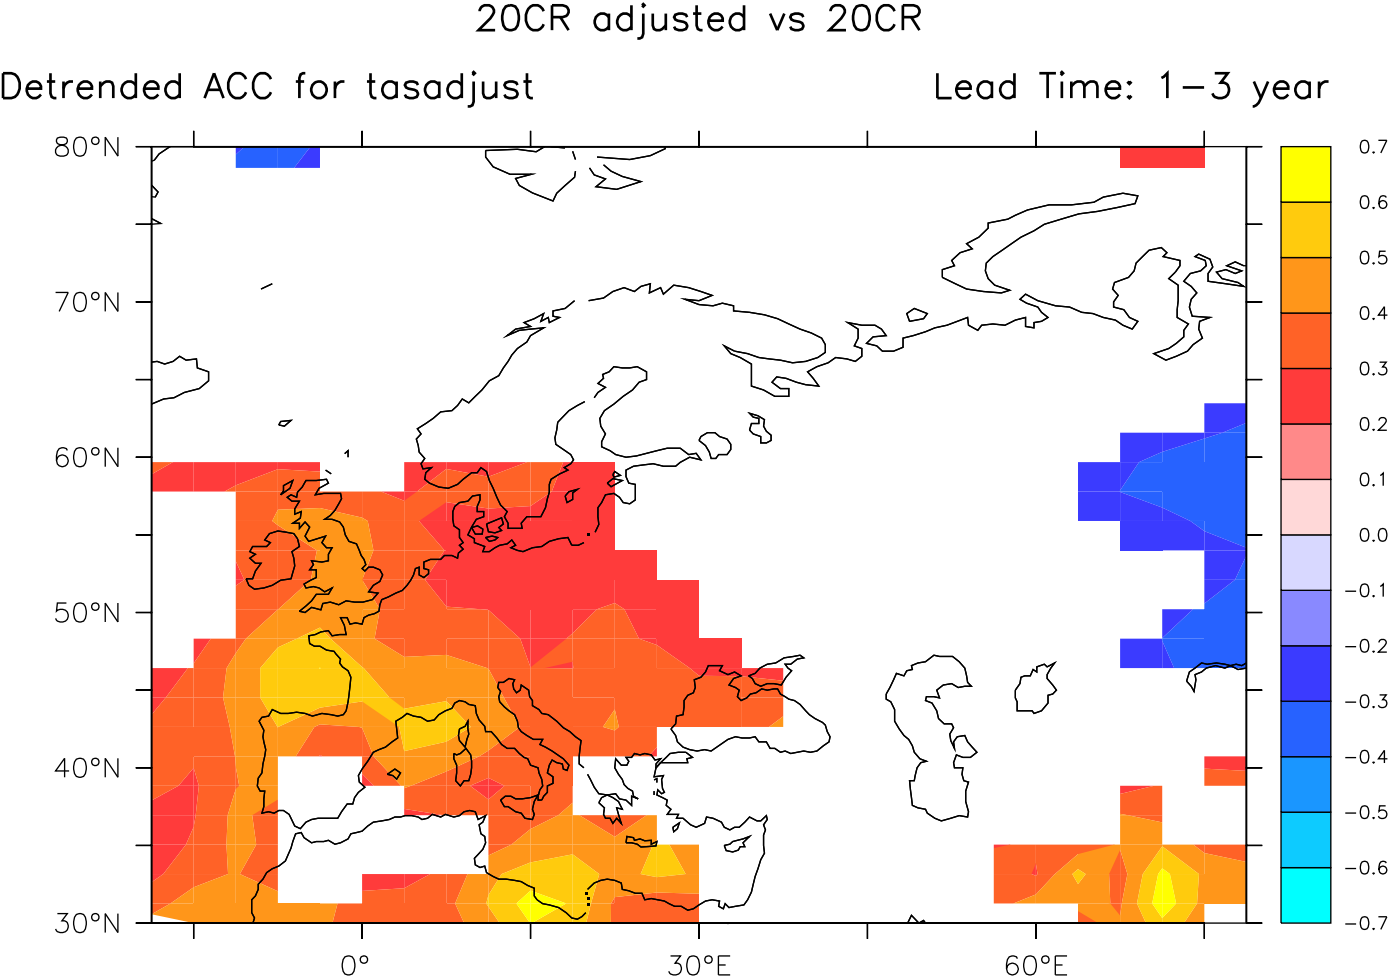
20CR adjusted vs 20CR
Detrended ACC for tasadjust
Lead Time: 1−3 year
80°N
70°N
60°N
50°N
40°N
30°N
0°
30°E
60°E
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7